

# Abstand von Schornsteinen, Feuerstätten und Rauchrohren zu Gipsplatten und Gipsfaserplatten



**IGG INFORMATIONSDIENST**

# **ABSTAND VON SCHORNSTEINEN, FEUERSTÄTTEN UND RAUCHROHREN (VERBINGSSTÜCKEN) ZU GIPS- PLATTEN UND GIPSFASERPLATTEN**

Der Ausbau mit Gipsplatten und Gipsfaserplatten steht heute auf einem verarbeitungstechnisch sehr hohem Niveau.

Um beim Ausbau mit diesen Systemen Ausführungsfehler zu vermeiden, Qualität zu sichern und Klarheit hinsichtlich baulicher Rahmenbedingungen zu schaffen, werden nachfolgende Empfehlungen und Hinweise für Planung, Bauleitung und Bauausführung gegeben.

Dieser Informationsdienst wurde in Zusammenarbeit der Gipsindustrie und der Initiative Pro Schornstein e.V. erstellt und enthält Aussagen, die für Schornsteine und Öfen getroffen werden können.

Bei lang anhaltender hoher Temperaturbelastung gibt Gips sein Kristallwasser ab und verliert an Festigkeit.

Um die Funktion von Gipsplatten im Bereich von Schornsteinen sicherzustellen, wurden in Prüfständen eines Mitglieds der Initiative Pro Schornstein e. V. und der Gipsindustrie Versuche auf Grundlage EN 12446- 2011- Abgasanlagen - Bauteile - Außenschalen aus Beton umgesetzt und durchgeführt.




Die Ergebnisse zeigen, dass die Anwendung dieser Platten bei Schornsteinen mit der Kennzeichnung T400 und einem Wärmedurchlasswiderstand von mindestens 0,40 m<sup>2</sup>K/W analog zur Anwendung von brennbaren Plattenwerkstoffen, wie z.B. Spanplatten, erfolgen kann.

## **Folgende Aussagen können für Schornsteine getroffen werden:**

1. Abstand und Ausführung der sichtseitigen Bekleidung von Schornsteinen aus Gips- oder Gipsfaserplatten:
  - a. Abstand A > 50mm, Hohlraum belüftet
  - b. Abstand A > 50mm, Hohlraum mit nichtbrennbarem Dämmstoff vollständig gefüllt.
  - c. Ohne Abstand vollflächig mit nichtbrennbarem Ansetzbinder- oder Kleber hohlraumfrei aufgebracht.
2. Abstand und Ausführung bei Metall- oder Holzständerwänden sowie Massivholzwänden mit Gips- oder Gipsfaserplatten-Beplankung direkt hinter Schornsteinen:
  - a. Abstand A > 50mm, Hohlraum belüftet
  - b. Abstand A > 50mm, Hohlraum mit nichtbrennbarem Dämmstoff vollständig gefüllt.

## **Folgende Aussagen können für Öfen getroffen werden:**

1. Der Abstand von Öfen (B) und Rauchrohren (Verbindungsstücken) (C) zu Metall- oder Holzständerwänden sowie Massivholzwänden mit Gips- oder Gipsfaserplatten-Beplankung richtet sich nach den jeweiligen Angaben der Ofenhersteller und ist wie beim Abstand zu brennbaren Baustoffen einzuhalten. Speziell bei parallel geführten Rauchrohren (Verbindungsstücken) können Zusatzmaßnahmen, wie Strahlungsschutz oder gedämmte Rohre, notwendig werden.
2. Nicht einsehbare bzw. geschlossene Bereiche hinter Öfen, innerhalb von Kaminen und Kachelöfen dürfen nicht mit Gips- oder Gipsfaserplatten ausgeführt werden!

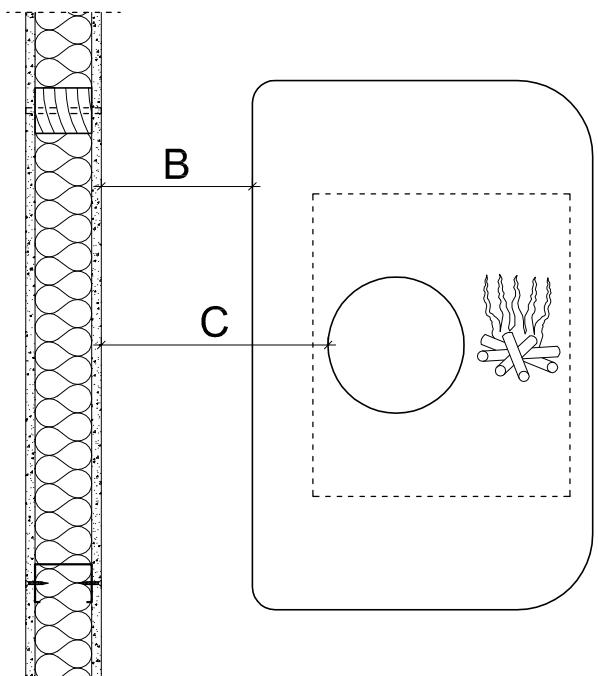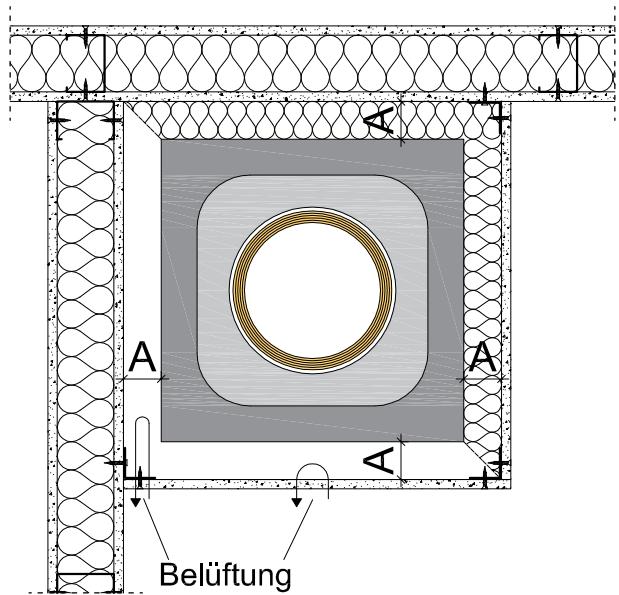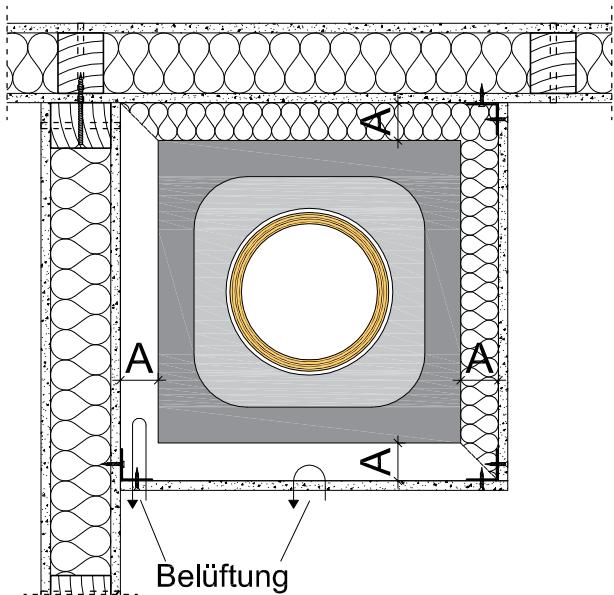

Bei Schornsteinwangen wird eine nichtbrennbare Ansetzbinder- oder Kleberschicht vollflächig auf das Mauerwerk aufgezogen und die Platte hohlraumfrei hineingedrückt.

Stand April 2015

# GIPS

Bundesverband der  
Gipsindustrie e.V.  
Industriegruppe  
**Gipsplatten**

Kochstraße 6-7  
10969 Berlin

Telefon  
+49 30 31169822-0  
Telefax  
+49 30 31169822-9

[info@gips.de](mailto:info@gips.de)  
[www.gips.de](http://www.gips.de)

## MITGLIEDER DER IGG

**Danogips GmbH & Co. KG**  
Duisburger Straße 9  
41460 Neuss  
Telefon +49 2131 71810-0  
Fax +49 2131 71810-92  
[info@danogips.de](mailto:info@danogips.de)  
[www.danogips.de](http://www.danogips.de)

**Fermacell GmbH**  
Düsseldorfer Landstraße 395  
47259 Duisburg  
Telefon +49 800 523 5665  
Fax +49 800 535 6578  
[info@xella.com](mailto:info@xella.com)  
[www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)

**Knauf Gips KG**  
Am Bahnhof 7  
97346 Iphofen  
Telefon +49 9323 31-0  
Fax +49 9323 31-277  
[zentrale@knauf.de](mailto:zentrale@knauf.de)  
[www.knauf.de](http://www.knauf.de)

**SINIAT GmbH**  
Frankfurter Landstraße 2-4  
61440 Oberursel  
Telefon +49 6171 613000  
Fax +49 6171 613155  
[fragen@siniat.com](mailto:fragen@siniat.com)  
[www.siniat.de](http://www.siniat.de)

**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
Schanzenstraße 84  
40549 Düsseldorf  
Telefon +49 211 5503-0  
Fax +49 211 5503-208  
[info@rigips.de](mailto:info@rigips.de)  
[www.rigips.de](http://www.rigips.de)

## BEI DER ERARBEITUNG HABEN MITGEWIRKT:



Initiative Pro Schornstein e.V.  
Westendstraße 16-22  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland  
[info\(at\)proschornstein.de](mailto:info(at)proschornstein.de)  
Internet: [www.proschornstein.de](http://www.proschornstein.de)  
Fon: +49(0)8639-707 9561  
Fax: +49(0)8639-985 964